FIG. 1

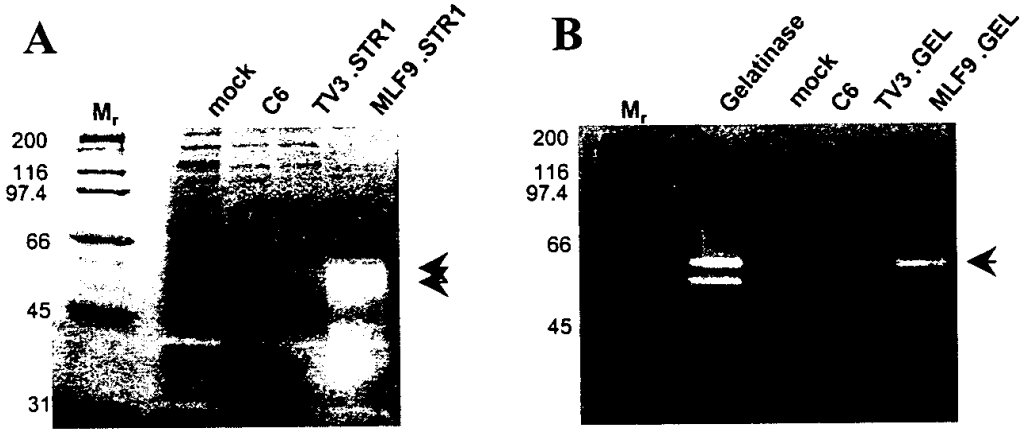
A
mock
C6
TV3.STR1
MLF9.STR1
M_r
200
116
97.4
66
45
31
B
Gelatinase
mock
C6
TV3.GEL
MLF9.GEL
M_r
200
116
97.4
66
45

A

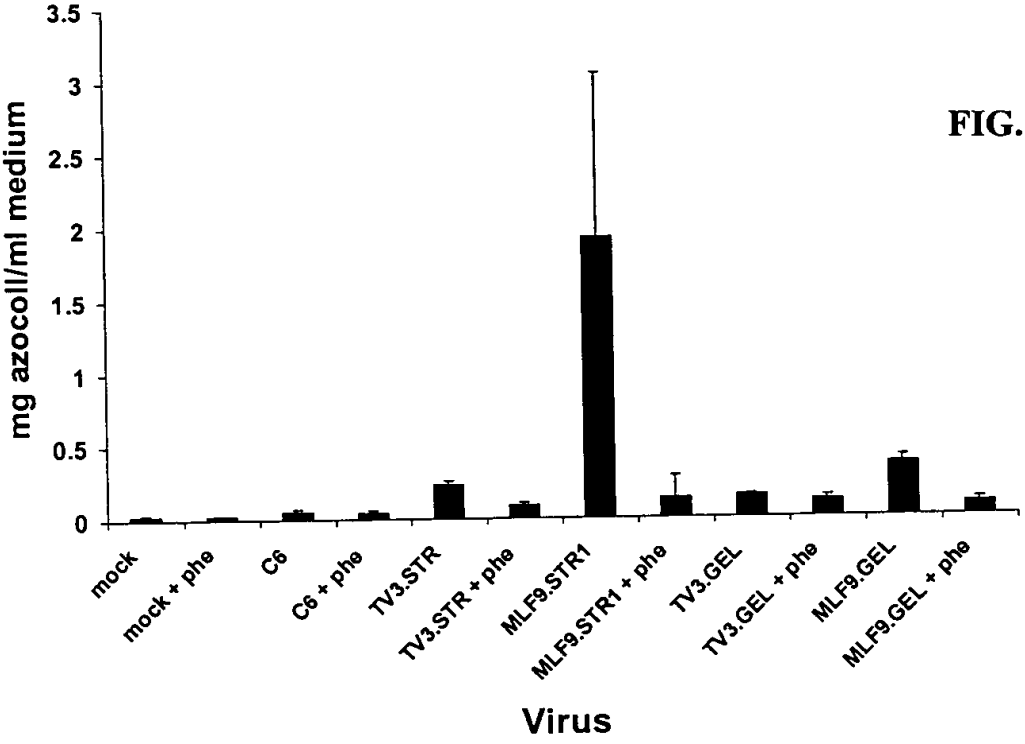
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
mg azocoll/ml medium
mock
mock + phe
C6
C6 + phe
TV3.STR
TV3.STR + phe
MLF9.STR1
MLF9.STR1 + phe
TV3.GEL
TV3.GEL + phe
MLF9.GEL
MLF9.GEL + phe
Virus

FIG. 2

B

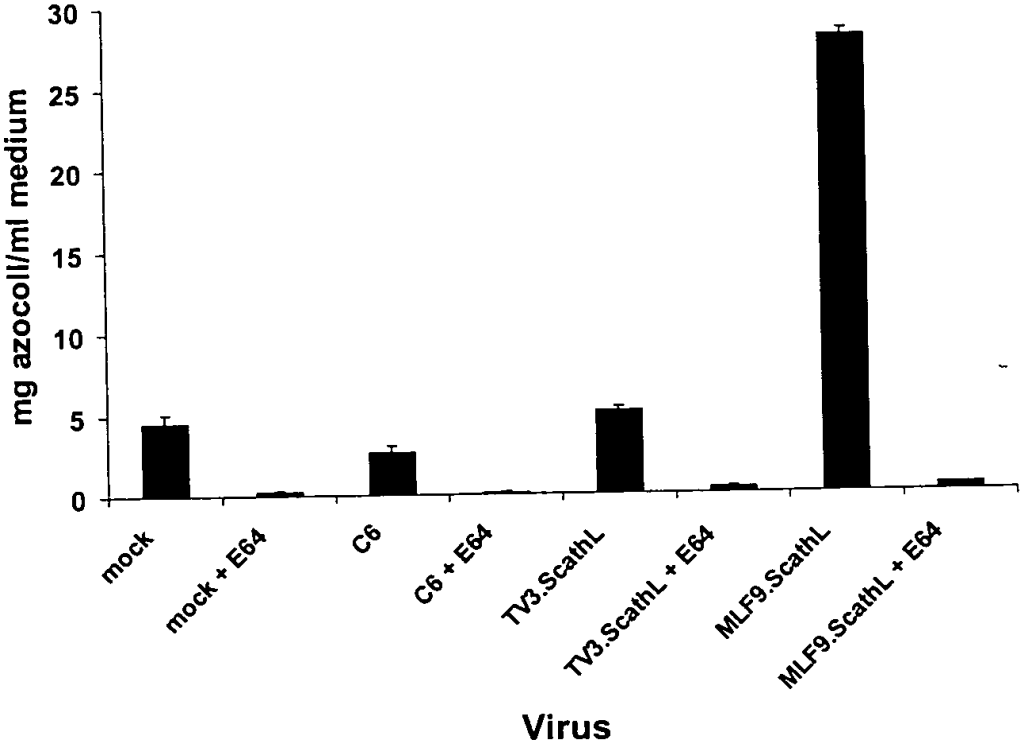
30
25
20
15
10
5
0
mg azocoll/ml medium
mock
mock + E64
C6
C6 + E64
TV3.ScathL
TV3.ScathL + E64
MLF9.ScathL
MLF9.ScathL + E64
Virus

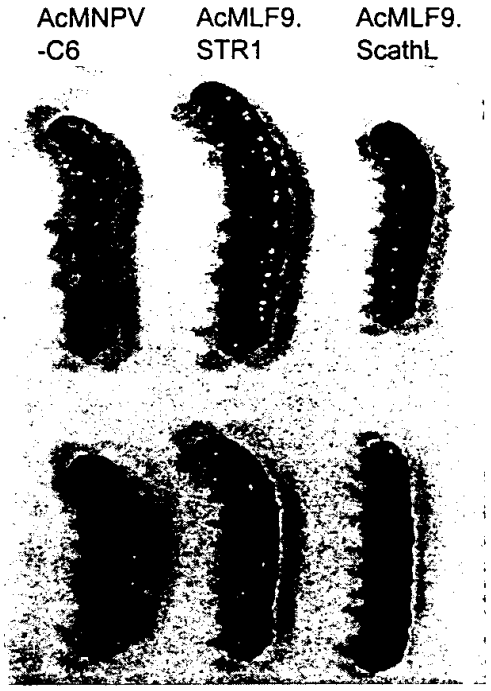

FIG. 3
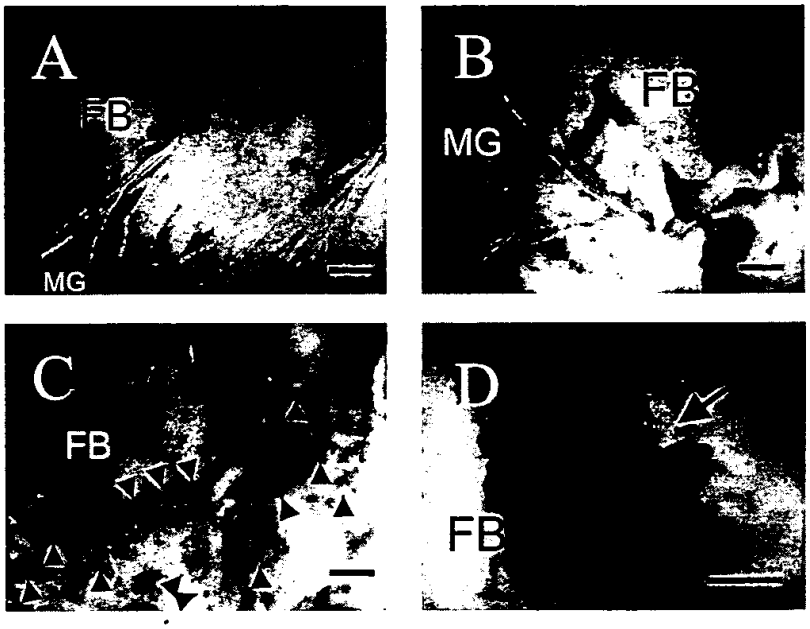
FIG. 4